




KTR-1-240-900/2-5/70CV.

380V-3-50Hz-0-•/74kW.

Wa = Vidange 11175mm. (2x)

G1. = Raccordement G1. , eau chaude pour lenettoyage du tapis (1x) -

Temp. ±0°C.
Pression d'eau 3-4 bar.
45 Liter/min.

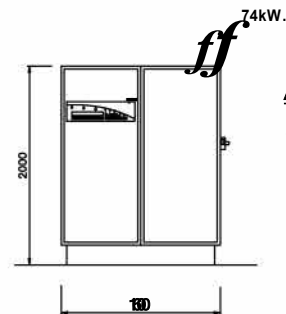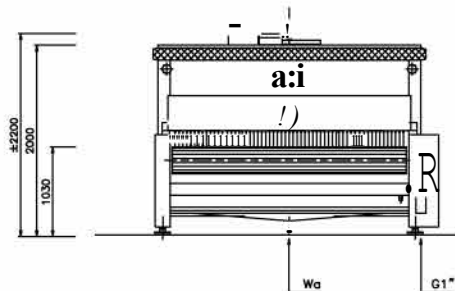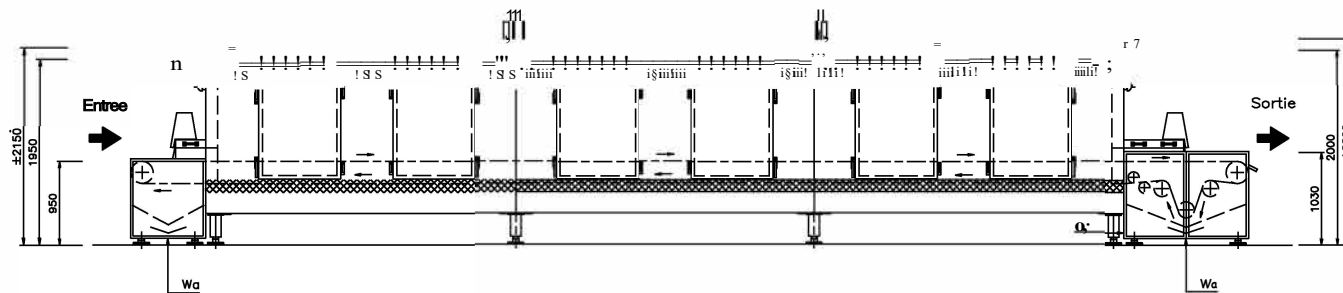

Armoire avec tableau distribution
Multicell (avec Teleguard)
Oim.160x40x200cm.

TELEGUARD
2JOV-150Hz-0- 1/2 / Ø A
Branchement telephone —C
avec analogue modem

GEWIJZIGD	DRDER No:	17440
15-10-1998	KOMA Koeltechnische Industrie B.V.	
22-10-1998	ENERGIEWEG 2. 6045JE ROERMOND Tel:0475-324246. Fax:0475-325449.	
24-11-'98 TK	OESPECIMUSEERD IN MKWARENRIESINSTALLATIES EN VERDERE DIEPVRIESCONSERVERINGSINSTALLATIESVOOR ELK SOORT PRODUCT	
BESTEMD VOOR:		ONDERWERP:
B		KTR-1-240-900/2-5/74kW-70CV
GETEK: FORM.:	DATUM:	SCHAAL:
GVE A3L	24-09-1998	1:50mm
TEK No:		981671