

Anwendungsvorteile für Anlagenbauer und Betreiber




Hohe Betriebssicherheit
und Lebensdauer durch patentierte
Tragrohrkonstruktion.
Keine mechanische Beanspruchung
der Kälteträger führenden Rohre
durch die thermische Ausdehnung.



Breite Palette
von Lautstärkestufen mit geräusch-
armen und drehzahlregelbaren
Ventilatoren.



Großes Zubehörprogramm
vom Sammler bis zur elektronischen
Drehzahlregelung.

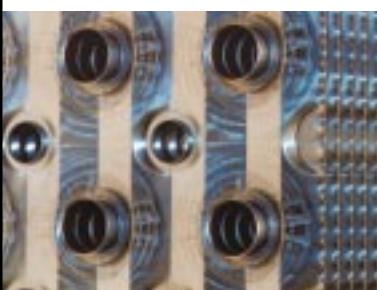

Leistungssteigerung
durch optimiertes Lamellensystem
mit geschlossenen Lamellen –
geringe Verschmutzungsgefahr.

Application benefits for installer and user

High level of operational reliability

and useful life because of the
patented tubular-spine construction.
No mechanical demands on the
pipes carrying the refrigerating
agent because of the thermal
expansion.

Wide range

of sound levels with quiet, airflow
optimized fans suitable for speed
control.

Large accessory program

from collector to electronic
rotational speed control.

Increased performance

because of optimised fin system
with closed fins – minor threat of
soiling.

Klassifizierung / Classification

Glykolrückkühler mit Axialventilatoren
Axial air blast liquid cooler

GF

H = horizontal
V = vertikal

H

Ventilator
Fan Ø cm

67

Baugrößenmodul
Module of Model

B /

Anzahl der Ventilatoren
Number of fans

2 x 4

N = Normalausführung / Standard design
L = Leise Ausführung / Low noise level design
S = Sehr leise Ausführung / Super low noise level design
E = Extrem leise Ausführung / Extremely low noise level design

N


Wechselspannung
Single phase

- W


Abmessungen

Measurements


GFH Ausführung / Design

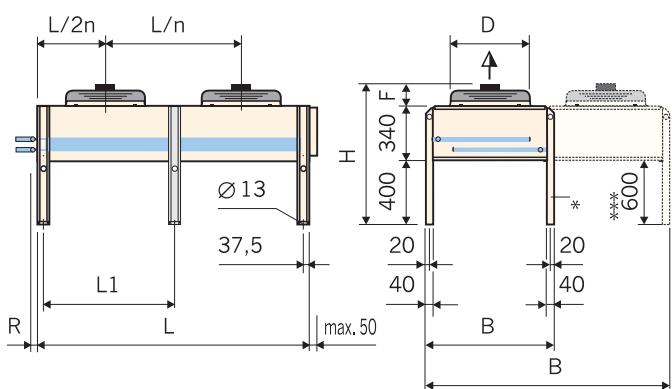

GFH Ausführung / Design

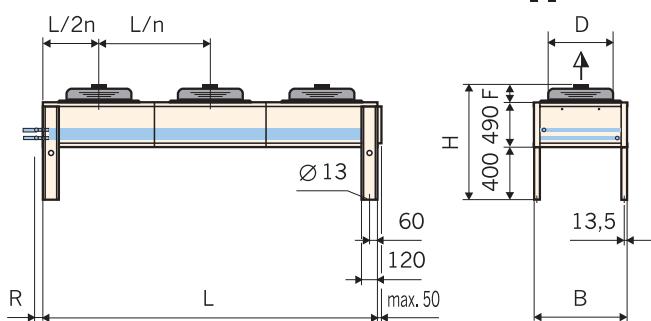

GFH Ausführung / Design

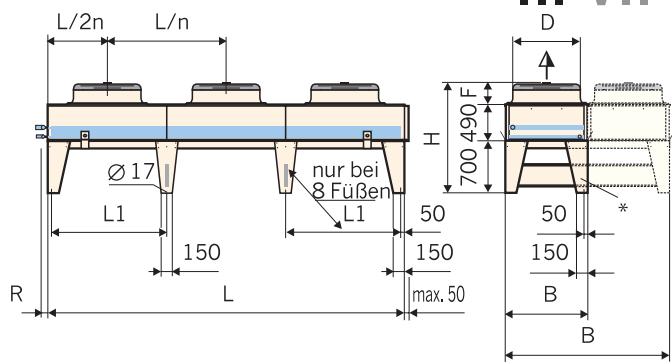

* entfällt bei 2-reihig
* not valid for 2-row unit

** Zusätzliche Schiene zur Gerätebefestigung für die Typen 067./2x4, 082 / 092 / 102 ./2x6

** Additional rail for mounting the unit types 067./2x4, 082 / 092 / 102 ./2x6

*** bei 2-reihigen Geräten
*** for 2-row unit


n = Anzahl Lüfter

n = Number of fans


bei beidseitigen Anschlüssen 2 x Maß R
connections one-sided 2 x R

- Bei SM3 vergrößern sich die Aufstellmaße „L“ und „B“
- When using SM3, the setting-up dimensions „L“ (length) and „B“ (width) increase


GFV Ausführung / Design

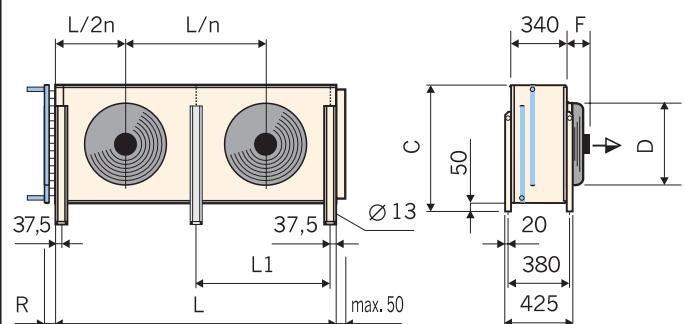


GFV Ausführung / Design

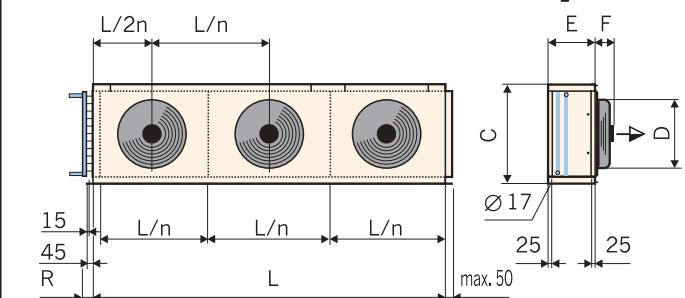

GFV Ausführung / Design

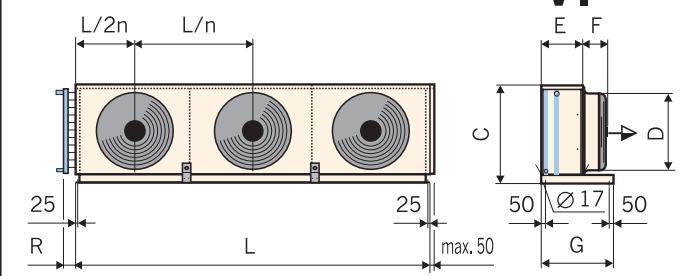


GFV Ausführung / Design

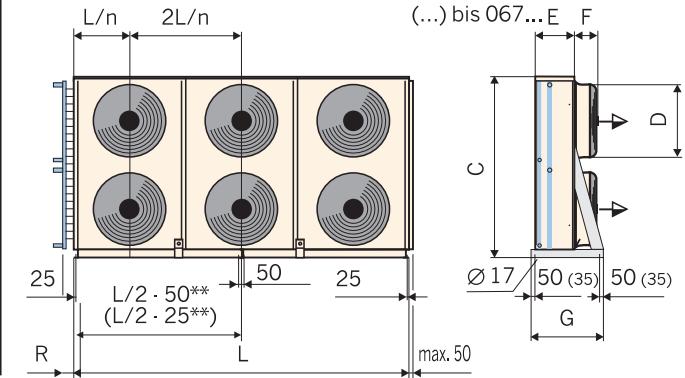

Anschlüsse**Connections**

Ethylenglykolkapazität Quantity of Ethylenglycol	Standard Anschlußsystem Standard connection system					Sonderanschlüsse Special connections gegen Mehrpreis erhältlich. against additional costs.		
	Anschlüsse Connections	Abmessung Dimensions	Entlüftungsstutzen Vent. nozzle	Entleerungsstutzen Drain nozzle	Stahlanschluß Steel connection	Stahlgewindeanschluß Steel thread nozzle	Stahlanflanschpaare Steel flange pairs	
	m³/h	Cu Ø (mm)	R (mm)		St Ø (mm)	R	PN 16 DN	
2,0	22	70	3/8"	3/8"	26,9	3/4"	20	
3,2	28	70	3/8"	3/8"	33,7	1"	25	
5,2	35	80	1/2"	1/2"	42,4	1 1/4"	32	
7,7	42	90	1/2"	1/2"	48,3	1 1/2"	40	
12,7	54	100	1/2"	1/2"	60,3	2"	50	
18,3	64	110	1/2"	1/2"	76,1	2 1/2"	65	
25,4	2 x 54	100	1/2"	1/2"	2 x 60,3	2 x 2"	50	
36,6	2 x 64	110	1/2"	1/2"	2 x 76,1	2 x 2 1/2"	65	
58,8	2 x 80	160	1/1"	1/1"	2 x 88,9	2 x 3"	80	
88,2	3 x 80	160	1/1"	1/1"	3 x 88,9	3 x 3"	80	
145	3 x 104	190	1/1"	1/1"	3 x 114,3		100	
190	4 x 104	190	1/1"	1/1"	4 x 114,3		100	

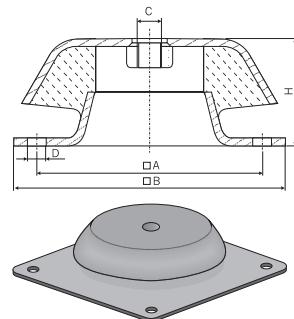**Schwingungsdämpfer
(Zubehör)****Vibration isolators
(Accessories)**

Typ Model	Belastung	H	A	B	C	D
SM 1	bis 150 kg	40	88	108	M12	9
SM 2	>150 bis 300 kg	40	88	108	M12	9
SM 3 ●	>300 bis 500 kg	50	132	168	M16	13

Ventilatorabmessungen**Fan measurements**

Typ Model	Abmessungen	
	D	F
GFH/V 052... N bis E	500	210
GFH/V 067... N bis E	650	230
GFH/V 082... / 92... N bis E	800 / 900	360
GFH/V 102... N bis E	1000	360

**Elektrische Daten
je Ventilator 230 V, 1 Ph****Electrical data
each fan 230 V, 1 Ph**

Größe Size	Leistung Capacity	Stromstärke Current		Drehzahl Speed min⁻¹
		W	A	
052.../...N	770	3,40		1280
052.../...L	290	1,25		890
052.../...S	140	0,65		650
067.../...L	700	3,40		870
067.../...S	400	1,75		680
067.../...E	250	1,20		550

Drehzahlregelung**Speed control**

Geeignete Drehzahlregler und Schaltschränke finden Sie im Güntner Katalog, Register 12.

You can find speed controllers and switch cabinets in our Güntner catalogue under index 12.

Leistungsumrechnung

Temperatur und
Aufstellhöhe

**Diagramm zur
Bestimmung der
Rückkühler-Nenn-
leistung (Katalog)
in Abhängigkeit
von t_{L1} und Δt_{Glykol}**

**Diagram for
calculation of
liquid cooler capacity
depending on the
 t_{a1} and Δt_{Glycol}**


$$P_{c\text{ nom}} = \frac{P}{f_2 \cdot f_3}$$

$P_{c\text{ nom}}$ = Rückkühler-
Nennleistung
(Katalogangabe)

$P_{c\text{ nom}}$ = Nominal liquid
cooler capacity

Leistungsänderung zur überschlägigen
Umrechnung bei Temperatur-
änderungen (Glykol 34 Vol.%).
Genaue Daten sind nur durch EDV-
Berechnung auf Anfrage möglich.

Capacity change for approx.
recalculation in case of temperature
changes (glycol 34 Vol.%).
Exact data can only be obtained by
computer.

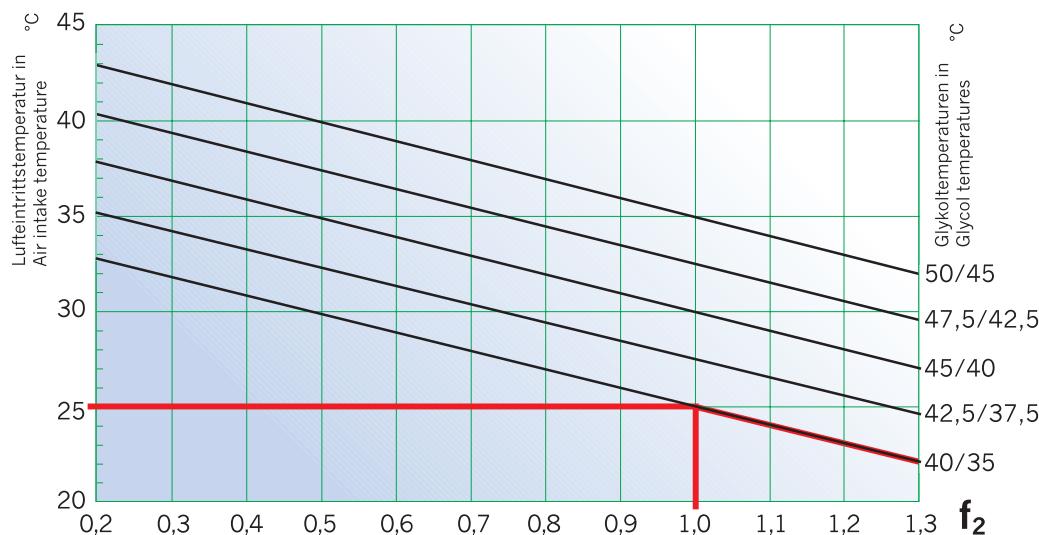

Umrechnung nur annäherungsweise.
Änderung der Druckabfälle beachten.

Only approximate conversion values.
Please pay attention to the pressure
drop.

$P_{c\text{ nom}}$ (Kälteträger/brine, DT, t_{L1} / t_{a1}) → Güntner Product Calculation

Korrekturfaktoren

**Coefficients of
correction**

Korrekturfaktor
zur Bestimmung der Rückkühler-Nennleistung (Katalog) in Abhängigkeit von der Aufstellhöhe.

Coefficient of correction
for calculation of nominal liquid cooler capacity depending on the installation altitude.

Meter über NN Meters above NN (Sea level)	0	500	1000	1500	2000	2500
f_3	1,0	0,96	0,92	0,89	0,85	0,82


Schallhinweise

Indication for sound

Zur Ermittlung des Schalldrucks sind die Schalleistungen der einzelnen Ventilatoren entsprechend der räumlichen Anordnung zugrundezulegen und die Schallausbreitung unter Berücksichtigung der örtlichen und räumlichen Verhältnisse zu bestimmen. Schalt- und Anlaufgeräusche sind nicht berücksichtigt.

For the calculation of the sound pressure, take the noise powers of the individual fans acc. to their position, and calculate the sound propagation considering the local and ambient conditions. Speed change and start up noises are not taken into account.

Ventilator-typ	Drehzahl Speed	Schalleistungspiegel L_{wa} — pro Oktave — pro Ventilator Noise power level L_{wa} — per octave — per fan												L_{wa} total						
		Fan type		63 Hz		125 Hz		250 Hz		500 Hz		1000 Hz		2000 Hz		4000 Hz		8000 Hz		
		Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y			
500 N	1340	1000	42	39	69	58	68	62	72	67	76	70	74	67	68	61	58	51	80	74
500 L	890	690	36	44	54	49	59	54	62	57	65	59	64	56	56	49	45	38	70	63
500 S	680	530	44	38	47	45	52	48	55	51	57	52	54	48	46	41	36	33	62	58
500 E	580	350	41	34	45	40	49	40	52	42	53	40	49	38	42	34	33	28	59	48
650 N	1340	1000	65	58	77	67	79	75	85	78	85	78	84	76	78	69	65	57	90	83
650 L	870	650	56	50	62	59	71	65	72	65	74	68	71	64	64	58	51	44	78	72
650 S	650	490	50	42	58	52	64	57	63	58	66	60	62	54	54	46	40	9	71	64
650 E	560	350	47	43	54	46	61	48	61	50	63	50	58	45	50	35	36	9	67	55
800 N	880	660	54	41	69	56	67	62	74	69	78	74	79	72	72	64	62	54	83	77
800 L	680	530	42	34	57	49	62	57	69	63	74	68	72	63	65	55	55	45	77	70
800 S	440	340	32	27	47	42	57	48	59	54	63	56	58	51	50	43	39	34	66	59
800 E	380	240	32	27	47	42	54	44	57	47	59	48	55	42	47	34	35	26	63	52
900 N	890	700	56	58	72	70	79	73	82	76	84	79	82	76	79	73	73	66	89	83
900 L	680	520	57	49	68	62	73	68	76	70	77	71	76	70	73	67	66	60	83	77
900 S	535	300	50	39	57	48	63	51	66	54	71	56	67	52	60	44	51	35	74	60
900 E	390	250	53	39	56	46	59	45	59	46	61	49	56	44	48	35	38	22	65	53
1000 N	650	460	60	64	68	64	73	72	78	72	79	75	80	76	78	73	68	60	85	80
1000 L	520	370	56	50	64	69	72	65	72	68	75	71	76	69	73	61	60	55	81	74
1000 S	420	310	44	43	56	50	64	55	67	59	69	62	64	55	57	47	48	36	73	65
1000 E	380	250	43	38	55	48	61	53	65	56	66	58	62	50	55	41	44	30	70	60

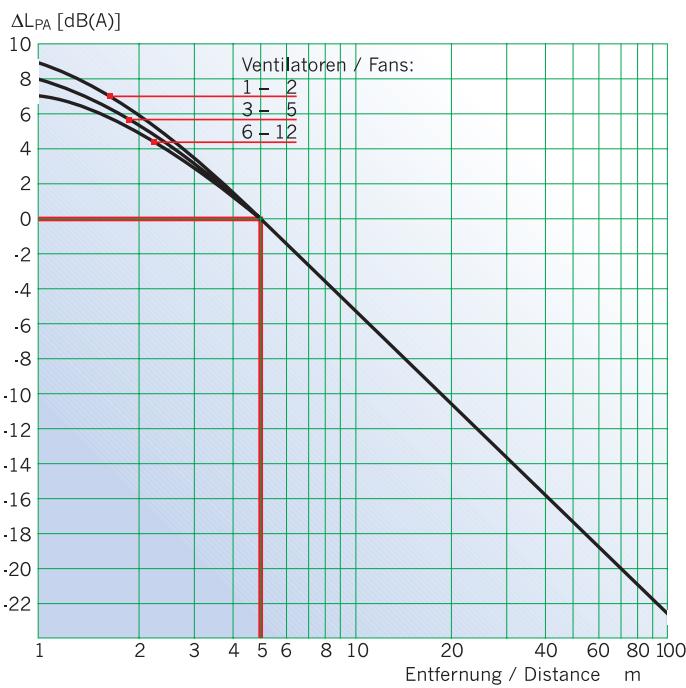

Anzahl der Ventilatoren	2	3	4	5	6	8	10	12	14
Schallzunahme Sound increase ΔdB	3	5	6	7	8	9	10	11	12

*Der angegebene Schalldruckpegel dB(A)5m ist der rechnerische Meßflächen-Schalldruckpegel bezogen auf die Quaderoberfläche in 5 m Entfernung vom Gerät im Freifeld auf einer reflektierenden Ebene.

Das Nomogramm zur Bestimmung der Schalldruckpegeländerung ΔL_{PA} für andere Entfernungen basiert auf einer quaderförmigen Hüllfläche um das Gerät (Hüllflächenverfahren).

*The sound pressure level dB(A)5m given is the calculated noise pressure level per gauging surface with reference to the cuboid surface at 5 m distance from the unit in open air over a reflecting plain. The sound pressure correction ΔL_{PA} at different distances is based on a parallelepiped measuring surface.

Ausführung GFH/GFV

Construction GFH/GFV

Rückkühler Block Liquid cooler coil

Die flüssigkeitsführenden Kernrohre sind durch die patentierte Tragrohrkonstruktion entlastet. Dadurch ergibt sich eine erhöhte Sicherheit gegen Undichtigkeit.

Kupfer-Rohr Ø 12 mm,
50 × 25 mm versetzt (F-Lamelle).
Lamellen Aluminium, ungeschlitzt,
Abstand 2,4 mm.
Verteil- und Sammelrohre sowie
Rohrabschlüsse in Kupfer
Entlüftung und Entleerung über
separate Stutzen.

Verkleidung Casing

Stahlblech verzinkt und lackiert,
RAL 7032, kieselgrau.

Ventilatoren Fans

Geräuscharme Axialventilatoren mit wartungsfreien Motoren mit Schutzart IP54, Drehstrom 400/3/50, ISO-F.
Zulässige Lufttemperatur –30 bis +55°C.
Alle Ventilatoren sind generell mit 2 Drehzahlen (Δ -Y-Umschaltung; hohe Drehzahl Δ , niedere Drehzahl Y) sowie drehzahlregelbar mittels Güntner-Regelgeräten (Hinweise Register 12).
Je nach Ventilatorfabrikat können die Motordaten geringfügig abweichen. Wir behalten uns vor, verschiedene Ventilatorfabrikate einzusetzen. Die entsprechenden elektrischen Daten müssen dem Typenschild entnommen werden. Die Maße F und H ändern sich.

Bei höheren Lufttemperaturen und anderen Luftwiderständen verändert sich die Stromaufnahme.
Die Absicherung der Motoren muß über die eingebauten Thermokontakte (Öffner) erfolgen.

Güntner's patented "Floating Coil" principle is applied. Coil tubes do not contact the end sheets. Complete coil is supported by special rods. This principle reduces the risk of tube fracture.

Copper tube Ø 12 mm,
50 × 25 mm staggered (F-fin).
Fins are of aluminium, non split fin,
spacing 2.4 mm.
Distribution and collection tubes as well as tube connections made of copper.
Vent and drain via separate nozzles.

Galvanized steel sheet, painted to RAL 7032, pebble gray.

Low noise level axial fans with maintenance free motors with protection class IP 54, three-phase current 400/3/50, ISO-F.
Admissible ambient temperature –30 up to +55°C.
All fans generally available as 2-speed fans (Δ -Y-changeover; high speed Δ , low speed Y) as well as suitable for speed control via Güntner controllers (see file 12 in the catalogue).
Depending on the fan type, the motor data may slightly vary.
We reserve the right to use fans from different manufacturers. For the corresponding electrical data please refer to the label.
Dimensions F and H vary.

In case of higher air temperatures and varying air resistance the power input will change.
The integral thermo contacts (thermistors) must be used as motor protection.

Zubehör und Sonderausführungen Accessories and special finish

(gegen Mehrpreis lieferbar):
• Kreislaufunterteilung
• verlängerte Füße
• Epoxydharz beschichtete Lamelle
• Kupfer Lamelle
• Stirn- und Zwischenbleche Edelstahl
• Gehäuselackierung in DD-Qualität
• Schweißanschlußstützen Stahl
• Gewindestutzen Kupfer
• Flanschanschluß
• Reparaturschalter
• Drehzahlregler
• Sonderlackierung
• Schwingmetallfüße
• Grundrahmen
• Ausblaskanal
• Revisionsöffnungen

(at additional cost):
• multiple circuits
• extra long feet
• epoxy coated fin
• copper fin
• front and separating sheets from high-grade steel
• paint of casing in DD-quality
• steel connections, welded
• copper thread nozzle
• flange connection
• repair switch
• speed controller
• special paint
• vibration isolators
• base frame
• exhaust duct
• inspection openings

Nennleistungen Nominal capacity

Die Nennleistungen beziehen sich auf 34 Vol.% Glykol, Abkühlung von + 40°C auf + 35°C, bei einer Luft-eintrittstemperatur von + 25°C (EUROVENT-Bedingungen).
Abweichende Bedingungen auf Anfrage.
Die Schalldruckpegel wurden nach DIN 45635 gemessen und die Schallleistung sind je Ventilator im Oktavband und total angegeben.

The nominal capacity depends on 34 Vol.% glycol, cooling from + 40°C to + 35°C at an air inlet temperature of + 25°C (EUROVENT-terms).
Other conditions on request.

The sound pressure was measured acc. to DIN 45635 and the sound power is given per fan in the octavo volume and in total.

Allgemeiner Hinweis General remark

Die Axialrückkühler sind für die Aufstellung im Freien vorgesehen. Zusätzliche externe Druckverluste wurden nicht berücksichtigt. Bei längeren Lager- oder Stillstandzeiten sind die Motoren monatlich 2 bis 4 Stunden in Betrieb zu nehmen.

The axial liquid coolers are designed for outdoor operation with no external pressure drops being considered. In case of long periods of non-operation the motors must be operated every month for 2 - 4 hours.

Frostgefahr Danger of freezing

Da bei den H-Geräten die Kernrohre waagerecht angeordnet sind, ist nicht gewährleistet, daß sich die Rohre völlig entleeren.
Ein mit Wasser gefüllter Wärmetauscher muß daher so lange mit Glykol gespült werden, bis ein ausreichender Frostschutz erzielt wird.

Given the fact that tubes in H-units are in a horizontal position, it cannot be guaranteed that tubes get completely empty. Due this reason, a heat exchanger containing water must be washed with glycol sufficient time to achieve an adequate protection against freezing due to the mixture proportion.